



AANPASSEN ARMATUREN NAAR LED TL BUIZEN VAN PHILIPS

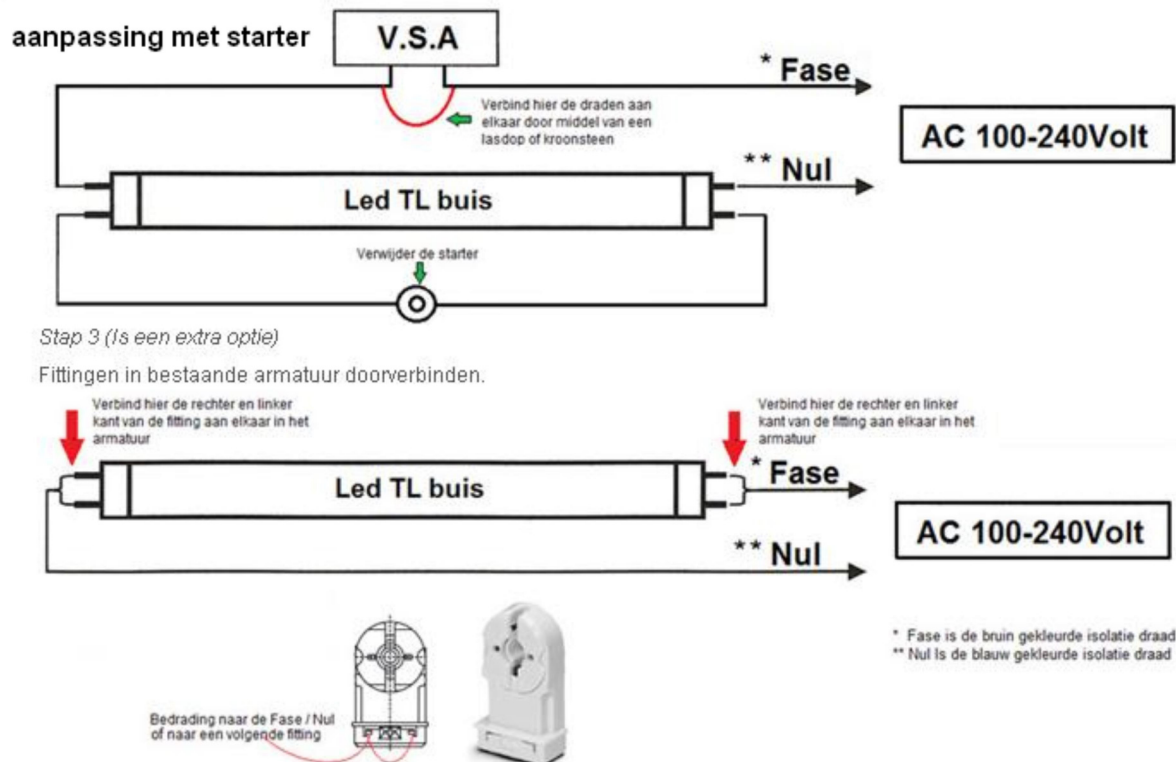

aanpassing met elektronisch voorschakel apparaat

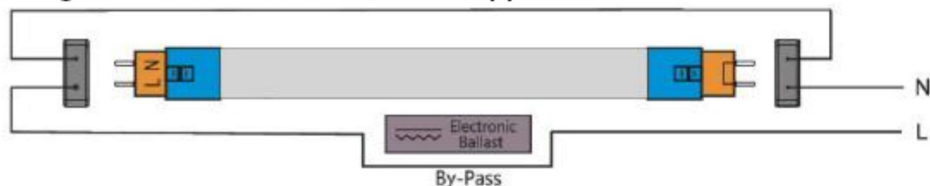

Installatievoorschrift III: armatuur snel ombouwen

Wanneer het armatuur een elektronisch voorschakelapparaat heeft moet de bedrading omgeleid worden, zie Installatievoorschrift II). Bij een armatuur met een traditionele starter hoeft dat niet, zie Installatievoorschrift I, maar kan met een LED starter de LED TL buis gemonteerd worden. In beide bovengenoemde gevallen blijft er een kleine stroom door het EVSA, respectievelijk VSA lopen. Dus nog een klein energieverlies welke vermeden kan worden door het EVSA/VSA te demonteren of in ieder geval spanningsloos te maken.

Omdat de LED TL aan één kant gevoed wordt met 220 V, kan ontstaan worden om de bedrading in het armatuur zo aan te passen dat alleen één kant van het armatuur bedraad wordt zoals in onderstaand figuur is weergegeven. Wel moet goed opgelet worden dat de LED TL op 1 manier gemonteerd kan worden! Met de kant waar "power" staat op de voedingskant.

